

العنوان:	التباين المكاني لاشهر التدفئة و التبريد في العراق : دراسة في المناخ التطبيقي
المصدر:	مجلة آداب البصرة
الناشر:	جامعة البصرة - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي:	عبود، آمال صالح
مؤلفين آخرين:	عبدالله، عبدالله سالم(م. مشارك)
المجلد/العدد:	ع 39
محكمة:	نعم
التاريخ الميلادي:	2005
الصفحات:	84 - 110
رقم MD:	296291
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:	AraBase
مواضيع:	المناخ ، الحرارة، الرطوبة، الطقس، العراق
رابط:	<a href="http://search.mandumah.com/Record/296291">http://search.mandumah.com/Record/296291</a>

## التباين المكاني لاشهر التدفئة والتبريد في العراق - دراسة في المناخ التطبيقي

الاستاذ المساعد الدكتور  
عبد الله سالم عبد الله  
كلية الاداب - جامعة البصرة

الاستاذ المساعد الدكتور  
امال صالح عبود  
كلية الاداب - جامعة البصرة

### المقدمة :

يتأثر شعور الانسان بالراحة او عدم الراحة داخل الابنية المختلفة ببعض العناصر المناخية ولا سيما درجات الحرارة والرطوبة الجوية . ويختلف ذلك الشعور من شخص لآخر تبعاً لاختلاف متغيرات عديدة اهمها العمر والجنس والحالة الصحية ونوع الملابس والغذاء وموقع المكان الذي يقطن فيه . ويستجيب الانسان للظروف المناخية بوسائل مختلفة منها استخدام وسائل التدفئة والتبريد في الاماكن التي يسكن او يعمل فيها ليوفر لنفسه الشعور بالراحة ، لذا فان البحث يهدف الى تحديد اشهر التدفئة والتبريد في مناطق العراق المختلفة وتباين التوزيع المكاني لمقدار درجات الحرارة المتجمعة خلال تلك الاشهر التي ينبغي تخفيضها او زيادتها لتحقيق ذلك الشعور .

وللوصول الى الهدف المذكور فقد تم تحديد درجات الحرارة المؤثرة في تسع عشرة محطة مناخية موزعة في مناطق العراق الجغرافية ( شكل ١ ) ، وتوافرت فيها البيانات المناخية ذات العلاقة بالموضوع (المعدلات الشهرية لدرجات حرارة الهواء الجاف والرطوبة النسبية ) .ومن ثم الشروع في تحديد اشهر التدفئة والتبريد فيها بصورة كمية .

### التوزيع الفصلي والمكاني لدرجات الحرارة المؤثرة في العراق : -

ان احساس الانسان بحرارة الجو او برودته عندما يكون داخل المباني ، وما ينجم عن ذلك من احساسه بالراحة او عدم الراحة خلال اشهر السنة ، لا يعود الى درجة

شكل (١)

التوزيع الجغرافي للمحطات المناخية المشمولة بالدراسة في العراق



المصدر: الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية، اطلس مناخ العراق، بغداد ١٩٨٩، ص ١

حرارة الهواء فحسب ، بل الى مقدار درجة الحرارة والرطوبة الجوية معاً واللذان يؤثران بصورة مباشرة على تكوين ذلك الاحساس . وعليه فقد اوجد المهتمون بموضوع التدفئة والتبريد مقياساً يعبر عن التأثير المشترك للمتغيرين المناخيين المذكورين اطلقوا عليه اصطلاح ( الحرارة المؤثرة ) Effective Temperature التي تعبر عن مقدار الحرارة التي يشعر بها الانسان ( صفر ، ١٩٨٤ ، ١٤٤ ) .

ولغرض الحصول على المعدلات الشهرية والسنوية لدرجات الحرارة المؤثرة في مناطق العراق المختلفة فقد تم استخدام معادلة ميزينار Missenard الاتية :-  
( Flach , 1981 , 135 )

$$ET = t - 0.4 ( t - 10 ) ( 1 - f / 100 )$$

حيث ان ET = دجة الحرارة المؤثرة ( بالمتوي )

$$t = \text{درجة حرارة الهواء الجاف ( بالمتوي )}$$

$$f = \text{الرطوبة النسبية \%}$$

ويشعر معظم الناس بالراحة عندما تكون حدود درجة الحرارة المؤثرة ما بين اكثر من ١٥ م واقل من ٢٠ م بينما يبدأ الشعور بعدم الراحة خارج هذين الحدين وكالاتي :-  
١ - يكون الجو شديد البرودة غير مريح اذا كانت قيمة درجة الحرارة المؤثرة (١١.٩م) فأقل .  
ويكون الجو بارد غير مريح عندما تتراوح درجة الحرارة المؤثرة ما بين (١٢ - ١٥ م) .  
٢ - يكون الجو دافئ غير مريح عندما تتراوح القيم ما بين ( ٢٠ - ٢٣ م ) .  
٣ - يكون الجو حار غير مريح عندما تتراوح قيم درجة الحرارة المؤثرة ما بين ( ٢٣.١ - ٢٥ م ) ، ويكون الجو شديد الحرارة غير مريح عندما تزداد القيم عن ( ٢٥ م ) ( الراوي والسامرائي ، ١٩٩٠ ، ١٦٢ - ١٦٣ ) .

لقد تم تطبيق المعادلة انفة الذكر على كل محطة من المحطات المناخية المشمولة بالدراسة ، اعتماداً على المتغيرين المناخيين الموضحين في الملحق ، ودونت نتائجها في الجدول ( ١ ) الذي تشير معطاته الى ان معدلات درجات الحرارة المؤثرة في القطر تتباين من فصل لآخر ومن مكان لآخر تبعاً لتباين درجات حرارة الهواء الجاف ومقدار الرطوبة النسبية ، ففي اشهر الشتاء ( كانون الاول والثاني وشباط ) تنخفض درجات حرارة الهواء بصورة تدريجية كلما تقدمنا من جنوب القطر الى شماله كما يتضح من

جدول ( ١ )  
المعدلات الشهرية و السنوية لدرجات الحرارة المؤثرة ( بالمتوسط ) للمحطات المناخية المشمولة بالدراسة

المعدل السنوي	١ ك	٢ ت	٣ ث	٤ ايلول	٥ اب	٦ تموز	٧ حزيران	٨ مايس	٩ نيسان	١٠ آذار	١١ شباط	١٢ ك	الاشهر المحطات
١٤.٨	٥.٩	١١.٣	١٧.٦	٢١.٧	٢٣.٩	٢٤.٢	٢١.٧	١٨.٣	١٣.٩	٩.١	٥.٨	٤.٢	صلاح الدين
١٥.٨	٧.٢	١٢.٣	١٨.١	٢٢.٥	٢٤.٩	٢٥.٤	٢٢.٩	١٩.١	١٥	١٠.٣	٦.٧	٥.١	السليمانية
١٦.٧	٨.٤	١٢.٨	١٨.٥	٢٢.٧	٢٥.٧	٢٦	٢٣.٤	٢٠.١	١٥.٨	١١.٨	٩	٦.٧	زلعو
١٧.٤	٨.٥	١٤.٢	١٩.٤	٢٣.٣	٢٦.٣	٢٦.٦	٢٤.١	٢١.٢	١٧.٤	١٣.٤	٨.٥	٦.٦	سنجار
١٧.٣	٨.٣	١٢.٩	١٨.٦	٢٣.٣	٢٧.٢	٢٧	٢٤.٧	٢١.٢	١٦.٦	١٢.٤	٨.٩	٧	الموصل
١٨.٦	١٠.٥	١٥.٢	٢٠.٤	٢٤.٤	٢٧	٢٧.٤	٢٥.٢	٢٢.٢	١٧.٨	١٣.٦	١٠.٥	٩	كركوك
١٩	١٠.٦	١٤.٣	٢٠.٦	٢٤.٨	٢٧.٢	٢٨.١	٢٦	٢٣	١٩	١٤.٥	١١.٣	٨.٩	بيجي
١٩.٢	١١.٢	١٥.٤	٢٠.٨	٢٤.٦	٢٧.٢	٢٨	٢٥.٩	٢٣	١٨.٨	١٤.٦	١١.٢	٩.٥	خايفين
١٧.٨	٨.٩	١٣.٥	١٩.٦	٢٣.٧	٢٦.٣	٢٦.٤	٢٤.٧	١٢.٢	١٨.٣	١٣.٦	١٠.١	٧.٦	حديثة
١٨.٩	١٠.٦	١٥	٢٠.٥	٢٤.٢	٢٥.٣	٢٧	٢٥.٦	٢٣.١	١٩.٣	١٥	١١.٧	٩.٤	بغداد

## تابع جدول ( ١ )

المعدل السنوي	١ ك	٢ ت	٣ ث	الطول	اب	تموز	حزيران	مايس	نيسان	أذار	شباط	٢ ك	الاشهر المحطات
١٦.٧	٩	١٣	١٨.٤	٢٢.٢	٢٤.٣	٢٤.٥	٢٢.٩	٢٠.١	١٦.٦	١٢.٥	٩.٥	٧.٦	الزطبة
٢٠.٤	١٢.١	١٦.٨	٢٢	٢٥.٨	٢٧.٨	٢٨.٢	٢٦.٩	٢٤.٥	٢٠.٦	١٦.٢	١٣	١٠.٨	الحي
١٨.٤	١٠.٢	١٤.٦	٢٠	٢٣.٧	٢٥.٨	٢٦	٢٤.٧	٢٢.٢	١٩	١٤.٧	١١.٤	٩	
٢٠.١	١١.٥	١٦.٣	٢١.٧	٢٥.٧	٢٧.٦	٢٨	٢٦.٦	٢٤.٢	٢٠.٣	١٦.١	١٢.٧	١٠.٣	التحف
٢٠	١١.٨	١٦.٣	٢١.٧	٢٥.٣	٢٧.٣	٢٧.٦	٢٦.٤	٢٤.١	٢٠.٤	١٦.١	١٢.٨	١٠.٥	الديوانية
٢٠.٦	١٢	١٦.٧	٢٢.١	٢٦.٢	٢٨.٢	٢٨.٧	٢٧.٢	٢٥.١	٢١.١	١٦.٢	١٢.٨	١٠.٦	العمارة
٢٠.٣	١٢.٢	١٦.٥	٢١.٨	٢٥.٨	٢٧.٨	٢٨	٢٦.٦	٢٤.٥	٢٠.٨	١٦.٤	١٢.٩	١٠.٧	السمارة
٢٠.٦	١٢.٥	١٧.١	٢٢.٣	٢٥.٩	٢٧.٧	٢٨	٢٦.٩	٢٤.٩	٢١	١٦.٨	١٣.٤	١١.٢	الناصرية
٢١.٤	١٣.٢	١٧.٨	٢٣	٢٦.٦	٢٨.٥	٢٨.٧	٢٧.٨	٢٥.٨	٢١.٨	١٧.٦	١٤.١	١٢	البصرة

الجدول من عمل الباحثين بالاعتماد على معادلة Missenard والملحق .


الملحوق ، حيث بلغ معدلها للاشهر المذكورة ( ١٣.٥ م ) في محطة البصرة الواقعة في الجنوب و ( ٤.٧ م ) في محطة صلاح الدين الواقعة في الشمال ويعزى ذلك الى الموقع بالنسبة لدوائر العرض ، وعامل الارتفاع عن مستوى سطح البحر وزيادة ميلان زاوية سقوط الاشعاع الشمس وما يرافقه من قصر فترة النهار بالاتجاه المذكور ، كما ان مقدار الرطوبة النسبية يزداد بنفس الاتجاه المذكور بسبب الزيادة في كمية التساقط وانخفاض درجات الحرارة خلال الفترة انفة الذكر ، لذا فان معدلات درجات الحرارة المؤثرة تنخفض في جميع انحاء القطر وتكون مقاربة لمعدلات درجات الحرارة الهواء ، وتزداد قيمتها كلما تقدمنا نحو الجنوب ، ففي المحطات الشمالية تراوحت معدلات قيمها للاشهر المذكورة ما بين ( ٥.٣ م ) في محطة صلاح الدين و ( ١٠ م ) في محطة كركوك ، اما في المحطات الوسطى والجنوبية فباستثناء محطتي الرطبة وحديثة الواقعتين ضمن الهضبة الغربية اللتين بلغ معدل درجة الحرارة المؤثرة في كل منهما ( ٨.٧ و ٨.٩ م ) على الترتيب بسبب انخفاض درجة حرارة الهواء التي بلغ معدلها للفترة المذكورة في كل من المحطتين ( ٨.٥ و ٨.٧ ) على التوالي وما ينجم من ذلك من انخفاض درجة الحرارة المؤثرة ، فان بقية المحطات المناخية قد تراوحت معدلات درجات الحرارة المؤثرة فيها ما بين ( ١٠.٢ م ) في كل من محطة بيجي والنخيب و ( ١٣.١ م ) في محطة البصرة وبناء على ذلك فان اشهر الشتاء تكون شديدة البرودة غير مريحة في جميع المحطات المناخية المشمولة بالدراسة باستثناء محطتي الناصرية والبصرة اللتين يكون الجو داخل المباني فيهما خلال تلك الاشهر بارد غير مريح ، مما يستدعي استخدام وسائل التدفئة المختلفة لزيادة درجات الحرارة المؤثرة الى الحد الذي يشعر به الانسان بالراحة .

ومما تجدر الاشارة اليه ان ادنى قيم لدرجة الحرارة المؤثرة في العراق خلال اشهر الشتاء تكون في شهر كانون الثاني الذي يعتبر ابرد اشهر السنة اذ يتبين من الشكل ( ٢ ) ان معدل درجة الحرارة المؤثرة للشهر المذكور يتناقص كلما تقدمنا من الجنوب الى الشمال والشمال الشرقي ، حيث بلغ في محطة البصرة ( ١٢م ) وفي محطة صلاح الدين ( ٤.٢ م ) كما يتناقص كلما تقدمنا من الشرق الى الغرب ، اذ بلغ في محطة

خانقين ( ٩.٥ م ) بينما بلغ في محطتي الرطبة وحديثة ( ٧.٦ م ) ، وهذا يعني ان الجو خلال

شكل ( ٢ )

معدلات الحرارة المتأثرة (بالمتري) لشهر كانون الثاني في العراق

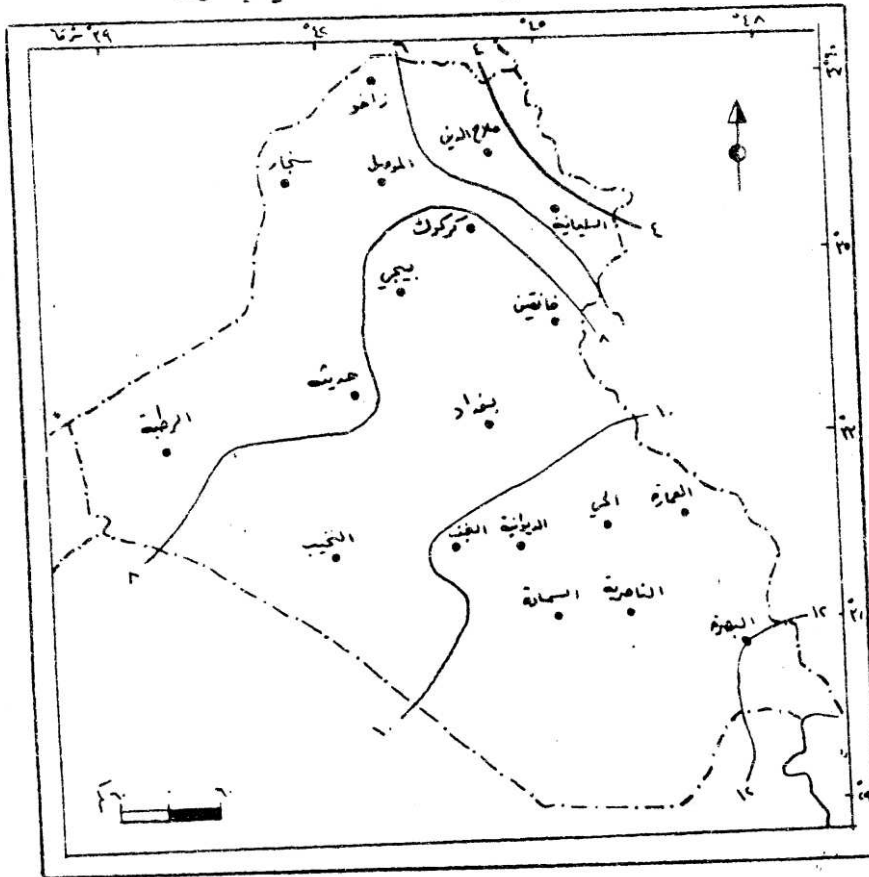



الشهر المذكور يكون شديد البرودة غير مريح في عموم القطر ، ما عدا محطة البصرة التي يكون فيها الجو بارد غير مريح .

اما خلال اشهر الربيع ( اذار ، نيسان ، مايس ) ، وبسبب الارتفاع التدريجي لدرجات حرارة الهواء الجاف التي تراوحت معدلاتها للاشهر المذكورة ما بين ( ١٤.٧ م ) في محطة صلاح الدين و ( ٢٤.٩ م ) في محطة البصرة ( الملحق ) فضلاً من انخفاض الرطوبة النسبية خلال تلك الفترة ، فان معدلات درجة الحرارة المؤثرة ترتفع تدريجياً ايضاً لتصل الى اعلى قيم لها خلال الفصل المذكور في شهر مايس . واذا ما استثنينا محطتي صلاح الدين والسليمانية اللتين بلغت درجة الحرارة المؤثرة في كل منهما للشهر اعلاه ( ١٨.٣ ، ١٩.١ م ) على التوالي ، وتكون ضمن الحدود التي يشعر بها الانسان بالراحة ، فان بقية المحطات المناخية تراوحت فيها القيم ما بين ( ٢٠.١ م ) في كل من محطتي زاخو والرطبة و ( ٢٥.٨ م ) في محطة البصرة . وهذا يعني ان الجو داخل المباني خلال الشهر المذكور يكون دافئاً غير مريح في المحطات المناخية الشمالية ، ما عدا محطتي صلاح الدين والسليمانية وبعض المحطات الوسطى بيجي وخانقين ( ٢٣ م ) لكل منهما ، حديثة ( ٢١.٢ م ) ، الرطبة ( ٢٠.١ م ) ، النخيب ( ٢٢.٢ م ) ، في حين يكون الجو حار غير مريح في كل من محطات بغداد ، الحي ، النجف ، الديوانية ، السماوة ، الناصرية ، ويكون شديد الحرارة غير مريح في كل من محطتي العمارة والبصرة ( ٢٥.١ م ) ، ( ٢٥.٨ م ) على التوالي ، بسبب ارتفاع درجة حرارة الهواء فيهما التي تقترن بالارتفاع النسبي للرطوبة الجوية خلال الشهر في اعلاه مقارنة ببقية المحطات المناخية الناجم عن سعة المسطحات المائية المتمثلة بالاهوار والمستنقعات وقنوات الري فيهما ، وبناء على ذلك ينبغي استخدام وسائل التبريد المختلفة في اغلب مناطق القطر لتخفيض درجات الحرارة المؤثرة الى حدود الراحة خلال ذلك الشهر .

وتتميز اشهر الصيف ( حزيران ، تموز ، اب ) بارتفاع درجات حرارة الهواء في جميع المحطات المشمولة بالدراسة حيث تراوحت معدلاتها للفترة المذكورة ما بين ( ٢٨.٧ م ) في محطة صلاح الدين و ( ٣٥.٦ م ) في محطة العمارة ، علاوة على انخفاض الرطوبة النسبية التي تراوحت معدلاتها للفترة ذاتها ما بين ( ١٨ % ) في محطة

النخب و ( ٣٧.٣ % ) في محطة البصرة ( الملحق ) ، لذا فان معدلات درجات الحرارة المؤثرة ترتفع في جميع مناطق القطر ولكنهما تكون اقل من معدلات درجة حرارة الهواء ، حيث ان انخفاض الرطوبة النسبية يساعد على زيادة تبخر العرق من جسم الانسان وما ينجم عن ذلك من انخفاض في درجة الحرارة المؤثرة التي يشعر بها مقارنة بدرجة حرارة الهواء ، وتراوحت معدلات قيمها للشهر المذكورة ما بين ( ٢٣.٣ م ) في محطة صلاح الدين و ( ٢٨.٣ م ) في محطة البصرة وهذا يعني ان الجو خلال الفترة اعلاه يكون حار غير مريح في كل من محطات صلاح الدين والسليمانية وزاخو والرطبة ، وشديد الحرارة غير مريح في بقية المحطات المناخية ، مما يستدعي استخدام وسائل التبريد المختلفة . ويعتبر شهر تموز من اكثر اشهر السنة حرارة في العراق ، اذ يتبين من الشكل ( ٣ ) ان قيم درجة الحرارة المؤثرة خلال ذلك الشهر بلغت في كل من محطات صلاح الدين ، الرطبة ، السليمانية ( ٢٤.٢ ، ٢٤.٥ ، ٢٥.٤ م ) على التتابع ، في حين تتراوح ما بين ( ٢٦ م ) في كل من محطتي زاخو والنخب ، و ( ٢٨.٧ م ) في كل من محطتي العمارة والبصرة ، أي ان الجو خلاله يكون حار في محطتي صلاح الدين والرطبة وشديد الحرارة في بقية المحطات المناخية ، مما يتطلب استخدام وسائل التبريد بصورة مستمرة خلال الشهر المذكور ، اما خلال اشهر الخريف ( ايلول ، تشرين الاول ، تشرين الثاني ) فان معدلات درجات الحرارة المؤثرة تبدأ بالانخفاض السريع وبخاصة بعد شهر ايلول بسبب انخفاض درجات حرارة الهواء وارتفاع الرطوبة النسبية وتصل تلك المعدلات الى ادنى قيم لها خلال الفترة المذكورة في شهر تشرين الثاني اخر اشهر الخريف حيث تراوحت ما بين ( ١١.٣ م ) في محطة صلاح الدين و ( ١٧.٨ م ) في محطة البصرة ، مما يستوجب استخدام وسائل التدفئة المختلفة خلال الشهر المذكور بما في ذلك زيادة سمك الملابس التي يرتديها الانسان في جميع مناطق القطر .


### تحديد اشهر التدفئة والتبريد في العراق : -

بعد توضيح المعدلات الشهرية لدرجات الحرارة المؤثرة في العراق ، والحدود

التي يشعر بها الانسان بالراحة او عدمها ، لا بد من تحديد الاشهر التي تستخدم فيها

شكل ( ٣ )

معدلات الحرارة المؤثرة ( بالمتون ) لشهر تموز في العراق

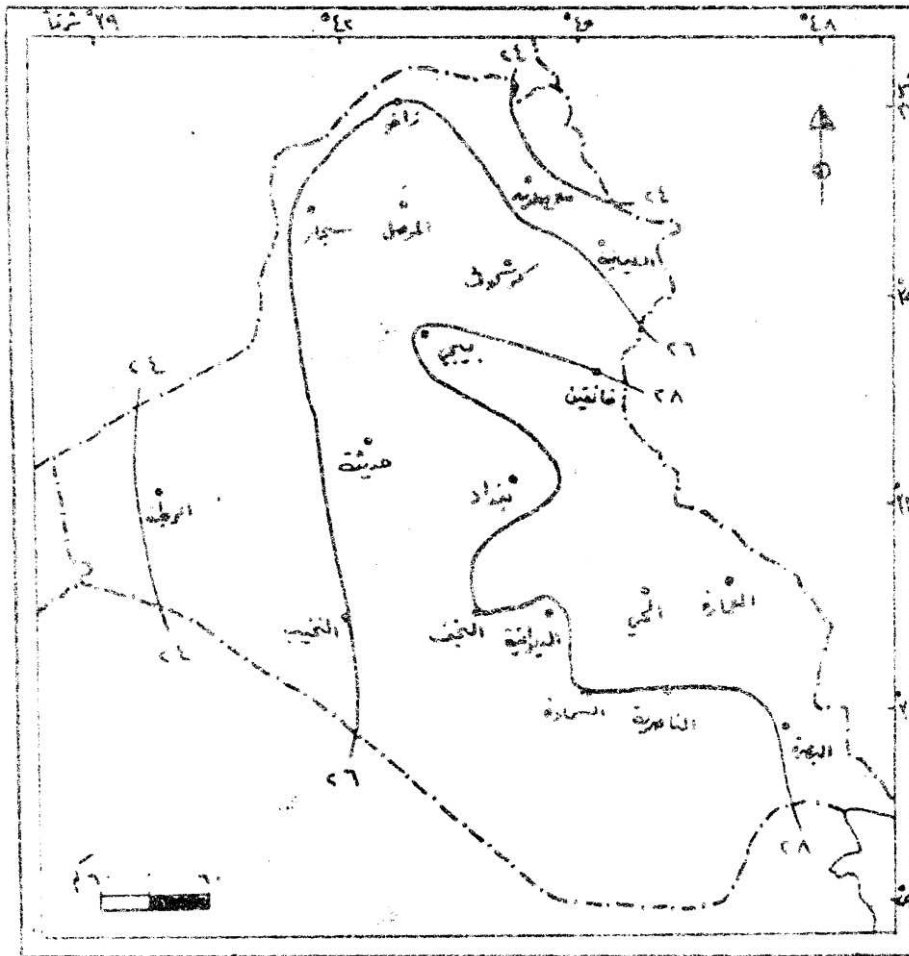


وسائل التدفئة والتبريد بصورة كمية ، فضلاً عن حساب مقدار درجات الحرارة التي ينبغي تعديلها الى حدود الراحة خلال تلك الاشهر .


ففي كثير من بلدان العالم يبدأ العمل بالتدفئة او التبريد عندما تنخفض او تتجاوز درجة الحرارة المؤثرة عن درجة الاساس او العتبة الحرارية ( ١٨.٣ م ) او ( ٦٥ ف ) ( Reidat , 1981 , 345 – 346 ) ولما كان احساس الانسان بالحر او البرد داخل المباني يعود الى مقدار درجة الحرارة المؤثرة الناجمة عن التأثير المشترك لمقدار درجة حرارة الهواء الجاف والرطوبة النسبية من جهة ، وان تكييف الهواء يعني تنظيم درجة حرارته ورطوبته لتوفير احتياجات حالات الراحة المطلوبة من جهة اخرى ، فقد تم طرح مقدار درجة العتبة الحرارية المذكورة من المعدل الشهري لدرجة الحرارة المؤثرة للحصول على معدلات وحدة ( درجة - يوم Degree - Day ) وتحديد فترات التدفئة والتبريد في مناطق العراق المختلفة ، فاذا كانت درجة الحرارة المؤثرة اقل من العتبة الحرارية ( الناتج بالسالب ) فان تلك الفترة تحتاج الى استخدام وسائل التدفئة المختلفة لغرض زيادتها الى حدود تلك الدرجة ، ويحدث العكس في الفترة التي تزداد فيها ويكون ( الناتج بالموجب ) ، أي لا بد من استخدام وسائل التبريد لغرض تخفيضها الى حدود الدرجة المذكورة . كما تم ضرب الناتج في عدد ايام الشهر للحصول على المقادير الشهرية لدرجات الحرارة المتجمعة Accumulated True Tempera اللازمة للتدفئة والتبريد لتعطي مؤشراً عن حجم الطلب على استهلاك الطاقة وقد دونت النتائج في جدول ( ٢ ) وشكل ( ٤ ) اللذين تشير معطياتهما الى الحقائق الآتية : -

١- بلغت فترة التدفئة في كل من محطتي صلاح الدين والسليمانية سبعة اشهر ابتداء من شهر تشرين الاول حتى نهاية نيسان ، بينما بلغت فترة التبريد في المحطة الاولى اربعة اشهر ابتداء من شهر حزيران حتى نهاية شهر ايلول . وبالنسبة لشهر مايس فهو شهر مريح لا يحتاج الانسان فيه الى استخدام وسائل التدفئة او التبريد . وبلغت فترة التبريد في المحطة الثانية خمسة اشهر ابتداء من شهر مايس حتى نهاية شهر ايلول وتتساوى فترتي التدفئة والتبريد في كل من محطات زاخو ، الموصل ، سنجان كركوك ، الرطبة ، حديثة اذ بلغت في كل منهم ستة اشهر ، حيث تستمر فترة التدفئة من شهر تشرين الثاني


المسرح السعدي نوعاً من المسرحيات التي كانت تسمى بالمشورة بالاسم

شكل (٣)

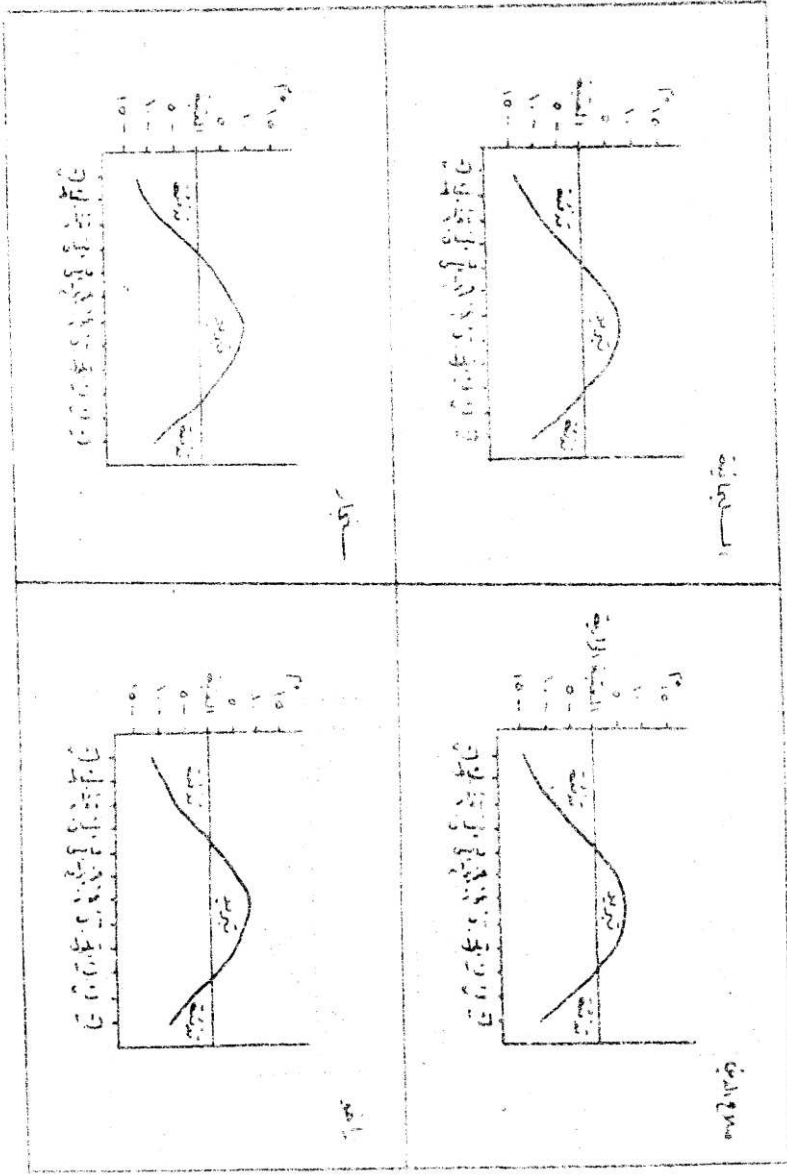


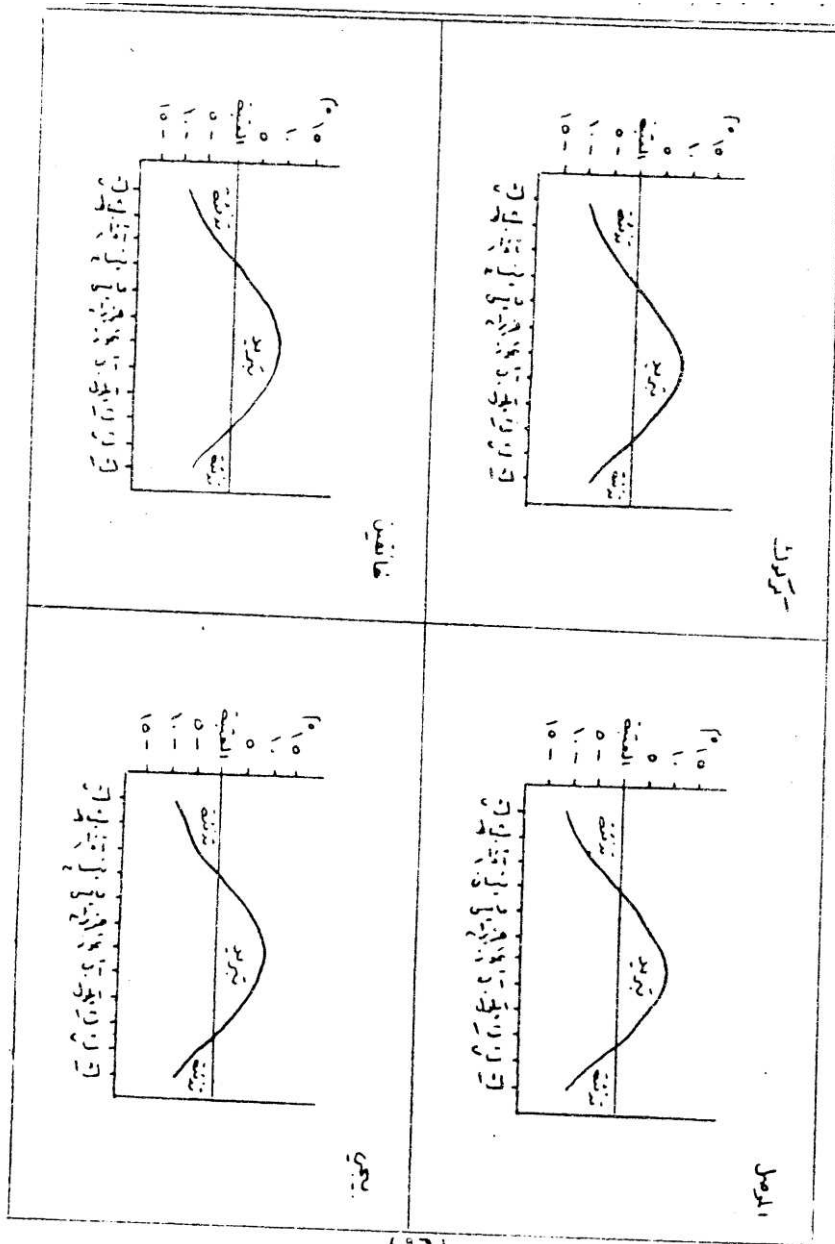

(٤) شكل تابع

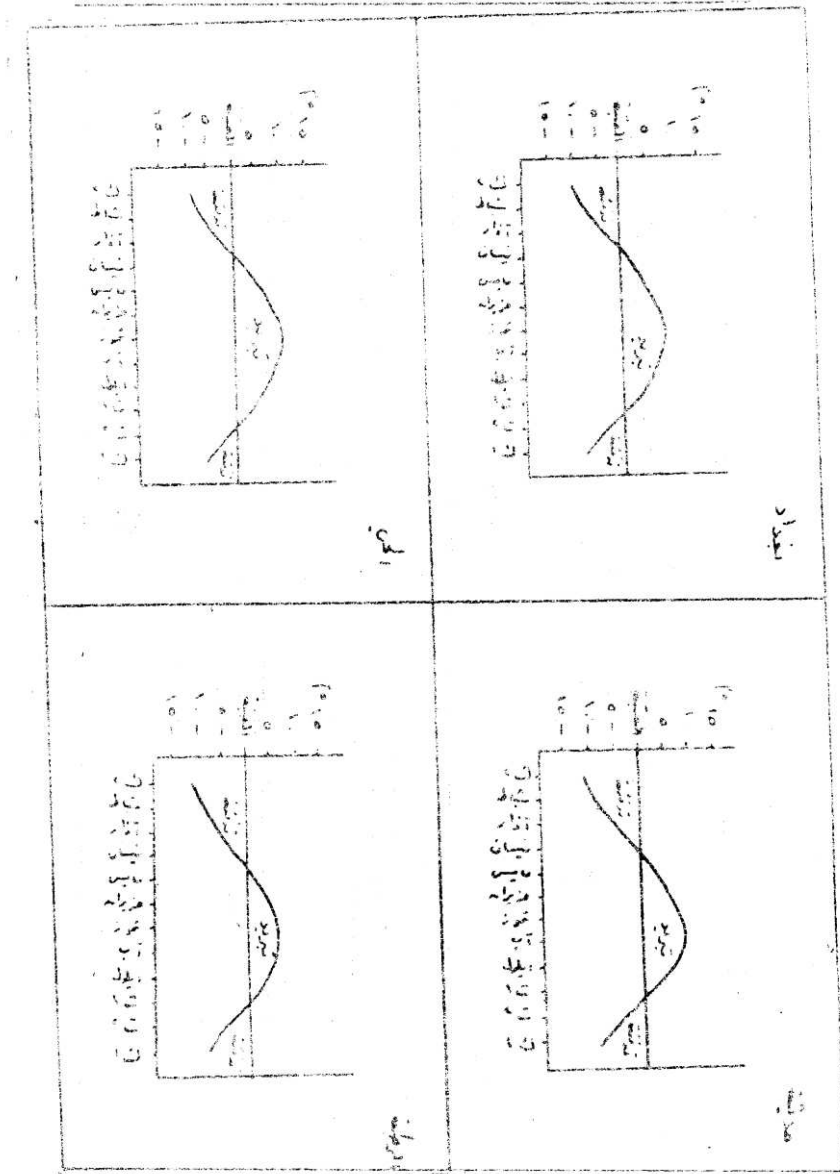


رسم بياني (١)

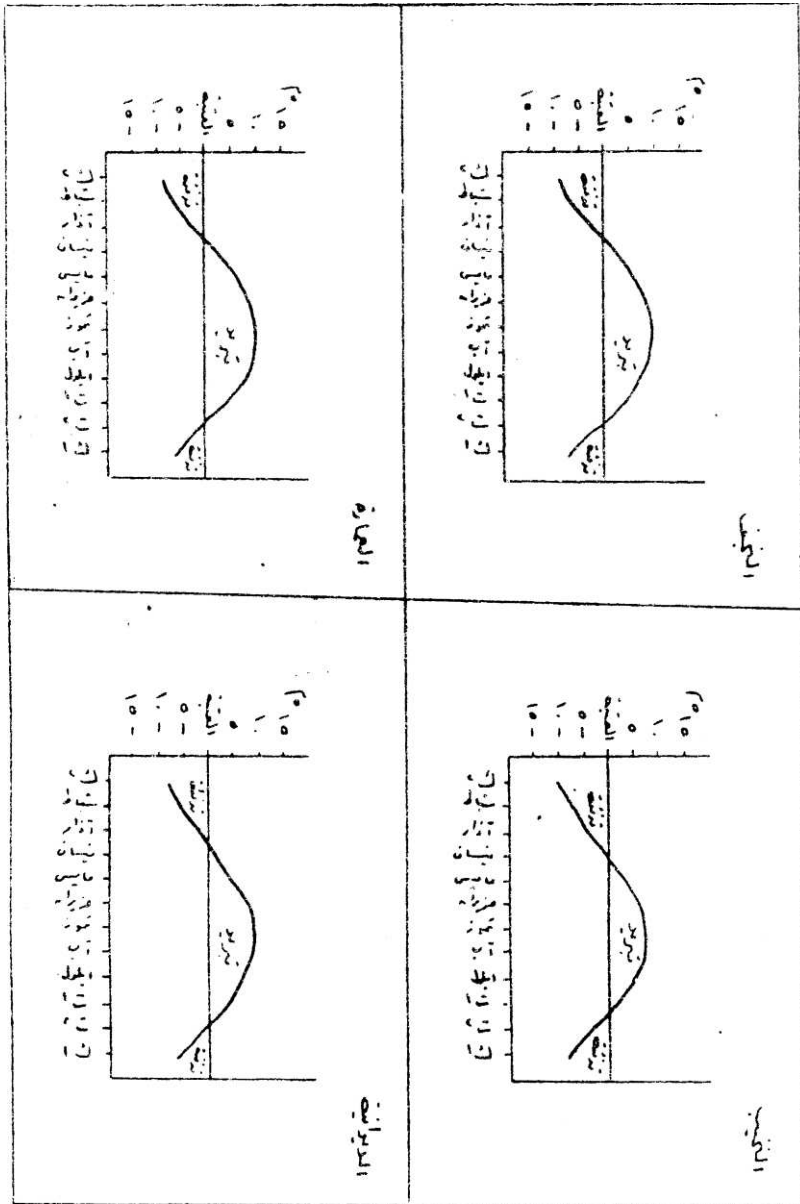

شامع شكل (٤)



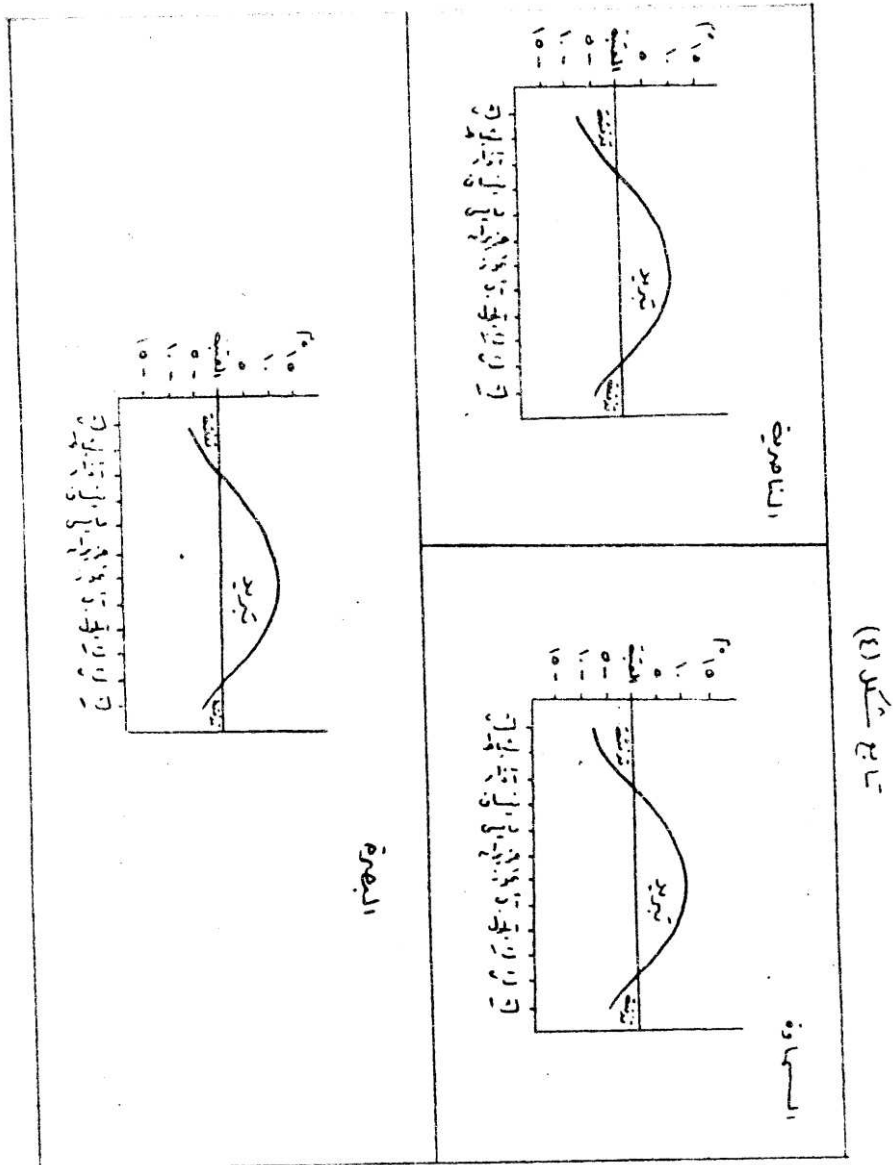

## جدول ( ٢ )

المعدلات الشهرية والسوية لوحدة درجة - يوم و الحرارة المجمعة ( بالمتوي ) دون او فوق العتبة الحرارية في المحطات الناجية المشمولة بالدراسة

المحطة	المتغيرات	ك	هـ	شباط	اثر	نيسان	مليس	حزيران	تموز	اب	ايول	ت	ث	ك	المجموع السنوي	فرق العتبة	
صالح الدين	معدل الحرارة المتوزة	٤.٢	٥.٨	٩.١	١٣.٩	١٨.٣	٢٣.٩	٢١.٧	٢٤.٢	٥.٦+	٣.٤+	٠.٧-	٧-	١٤.٢-	١٠.٣-	١٨.٣+	
	معدل درجة ليوم	٤.١-	١٢.٥-	٩.٢-	٤.٤-	صفر	صفر	٣.٤+	٥.٩+	٥.٦+	٣.٤+	٠.٧-	٧-	١٤.٢-	١٠.٣-	١٨.٣+	
	معدل الحرارة المجمعة	٤٣٧.١-	٣٥٠-	٢٨٥.٢-	١٣٢_	صفر	صفر	١٠٢+	١٨٢.٩+	١٧٣.٦+	١٠٢+	١.٢+	٢١.٧-	٢١-	٣٨٤.٤-	١٨٢.٠٤-	٥١.٠٥+
	الحرارة لمتوزة	٥.١	٦.٧	١٠.٣	١٥	١٩.١	٢٤.٩	٢٢.٩	٢٥.٤	٢٥.٤	٢٤.٩	٢٢.٥	١٨.١	١٢.٣	٧.٢	٧٢.٢+	٢٣.٣+
	درجة - يوم	١٣.٢-	١١.٦-	٨-	٣.٣-	٠.٨+	٠.٨+	٤.٦+	٧.١+	٧.١+	٦.٦+	٤.٢+	٠.٢-	٦-	١١.١-	٥٣.٤-	٢٣.٣+
	الحرارة المجمعة	٤٠.٩.٢-	٣٢٤.٨-	٢٤٨-	٩٩-	٢٤.٨+	٢٤.٨+	١٣٨+	٢٢.٠+	٢٢.٠+	٢٠.٤.٦+	١٢.٦+	٦.٢-	١٨-	٣٤٤.١-	١٦١١.٣-	٧١٣.٥+
	الحرارة المتوزة	٦.٧	٩	١١.٨	١٥.٨	٢٠.١	٢٥.٧	٢٣.٤	٢١	٢٥.٧	٢٥.٧	٢٢.٧	١٨.٥	١٢.٨	٨.٤	١٢.٨+	٧١٣.٥+
	درجة - يوم	١١.٦-	٩.٣-	٦.٥-	٢.٥-	١.٨+	١.٨+	٥.١+	٥.١+	٧.٧+	٧.٤+	٤.٤+	٠.٢+	٥.٥-	٩.٩-	٤٥.٣-	٢١.٦+
	الحرارة المجمعة	٣٥٩.٦-	٢٦٠.٤-	٢٠١.٥-	٧٥-	٥٥.٨+	٢٣٨.٧+	١٥٣+	٢٢٩.٤+	٢٢٩.٤+	٢٢٩.٤+	١٣٢+	٦.٢+	١٦٥-	٣.٦.٩-	١٣٦٨.٤-	٨١٥.١+
	الحرارة المتوزة	٦.١	٨.٥	١١.٤	١٧.٤	٢١.٢	٢٦.٣	٢٤.١	٢٦.٢	٢٦.٢	٢٦.٣	١٩.٤	١٤.٢	٨.٥	٨.٥	٢١.١+	٣١.١+
	درجة - يوم	١١.٧-	٩.٨-	٥.٩-	٠.٩-	٢.٩+	٨.٣+	٥.٨+	٥.٨+	٨.٣+	٨+	٥+	١.١+	٤.١-	٩.٨-	٤٢.٢-	٣١.١+
الحرارة المجمعة	٣١٢.٧-	٢٧٤.٤-	١٨٢.٩-	٧٧-	٨٩.٩+	١٧٤+	٢٥٧.٣+	٢٤٨+	٢٥٧.٣+	٢٤٨+	١٥٠+	٤٣.١+	١٢٣-	٣.٣.٨-	١٧٧٣.٨-	٩٥٣.٣+	

## جدول ( ٢ )

المعدلات الشهرية والسبوعية لوحدة درجة - يوم والحرارة المتجمعة ( بالعموي ) دون او فوق العتبة الحرارية في لمحطات المناخية المشمولة بالدراسة

المحطة	المتغيرات	ك	شباط	أذار	نيسان	مايس	حزيران	تموز	أب	أيلول	ت	ث	ك	المجموع السنوي	فروق العتبة
الموصل	معدل الحرارة الموزونة	٧	٨.٩	١٢.٤	١٦.٦	٢١.٢	٢٤.٧	٢٧	٢٧.٢	٢٣.٣	١٩.٦	١٢.٩	٨.٣		
	معدل درجة يوم	١١.٣-	٩.٤-	٥.٩-	١.٧-	٢.٩+	٦.٤+	٨.٧+	٨.٩+	٥+	٠.٣+	٥.٤-	١٠-	٤٣.٧-	٣٢.٢+
	معدل الحرارة المتجمعة	٣٥٠.٣-	٢٦٣.٢-	١٨٢.٩-	٥١-	٨٩.٩+	١٩٢+	٢٩٦.٧+	٢٧٥.٩+	١٥٠+	٩.٣+	١٦٢-	٣١٠-	١٣٩٩.٤-	٩٨٦.٨+
كركوك	الحرارة الموزونة	٩	١٠.٥	١٣.٦	١٧.٨	٢٢.٢	٢٥.٢	٢٧.٤	٢٧	٢٤.٢	٢٠.٤	١٥.٢	١٠.٥		
	درجة - يوم	٩.٢-	٧.٨-	٤.٧-	٠.٥-	٣.٩+	٦.٩+	٩.١+	٨.٧+	٦.١+	٢.١+	٣.١-	٧.٨-	٣٣.٢-	٣٦.٨+
	الحرارة المتجمعة	٢٨٨.٣-	٢١٨.٤-	١٤٥.٧-	١٥-	١٢.٩+	٢٠.٧+	٢٨٨.١+	٢٦٩.٧+	١٨٣+	٦٥.١+	٩٣-	٤٤١.٨-	١٠٠٢.٢-	١١٢٧.٨+
بيجي	الحرارة الموزونة	٨.٩	١١.٣	١٤.٥	١٩	٢٣	٢٦	٢٨.١	٢٧.٢	٢٤.٨	٢٠.٦	١٤.٣	١٠.٦		
	درجة - يوم	٩.٤-	٧-	٣.٨-	٠.٧+	٤.٧+	٧.٧+	٩.٨+	٨.٩+	٦.٥+	٢.٣+	٤-	٧.٧-	٣١.٩-	٤٠.٦+
	الحرارة المتجمعة	٢٩١.٤-	١٩٦-	١١٧.٨-	٢١+	١٥٠.٧+	٢٣١+	٣٠٣.٨+	٢٧٥.٩+	١٩٥+	٧١.٣+	١٢٠-	٢٣٨.٧-	٩٦٣.٩-	١٢٤٣.٧+
خانقين	الحرارة الموزونة	٩.٥	١١.٢	١٤.٦	١٨.٨	٢٣	٢٥.٩	٢٨	٢٧.٢	٢٤.٦	٢٠.٨	١٥.٤	١١.٢		
	درجة - يوم	٨.٨-	٧.١-	٣.٧-	٠.٥+	٤.٧+	٧.٦+	٩.٧+	٨.٩+	٦.٣+	٢.٥+	٢.٩-	٧.١-	٢٩.٦-	٢٠.٤+
	الحرارة المتجمعة	٢٧٢.٨-	١٩٨.٨-	١١٤.٧-	٥+	١٥٠.٧+	٢٨٨+	٣٠٠.٧+	٢٧٥.٩+	١٨٩+	٧٧.٥+	٨٧-	٢٢٠.١-	٨٩٣.٤-	١٢٣١.٨+

جدول ( ٢ )  
المعطيات الشهرية والسبوعية لوحدة درجة - يوم والحرارة المتجمعة ( بالسنوي ) دون او فوق العتبة الحرارية في المحطات المناخية المشمولة بالدراسة

المحطة	المتغيرات	ك	شبه	الأر	تيسن	مايو	حزيران	تموز	أب	أيلول	ت	ث	د	المجموع السنوي	
														فروق العتبة	دون العتبة
حديثة	معدل الحرارة المؤثرة	٧.٦	١٠.١	١٣.٦	١٨.٣	٢١.٢	٢٤.٧	٢٩.٤	٢٦.٣	٢٣.٧	١٩.٦	١٣.٥	٨.٩	٣٧٨.٨-	١١٤٢.٤-
	معدل درجة - يوم	١٠.٧-	٨.٢-	٤.٧-	صفر	٢.٩+	٦.٤+	٨.١+	٨+	٥.٤+	١.٣+	٤.٨-	٩.٤-	٣٧٨.٨-	١١٤٢.٤-
	معدل الحرارة للمتجمعة	٣٣١.٧-	٢٢٩.٦-	١٤٥.٧-	صفر	٨٩.٩+	١٩٢+	٣٥١.١+	٢٤٨+	١٢٦+	٤٠.٣+	١٤٤-	٢٩١.٤-	٩٨٣.٣+	١١٤٢.٤-
	الحرارة المؤثرة	٩.٤	١١.٧	١٥	١٩.٣	٢٣.١	٢٥.٦	٢٧	٢٥.٣	٢٤.٤	٢٧٥	١٥	١٠.٦	٣٧٨.٨-	١١٤٢.٤-
	درجة - يوم	٨.٢-	٦.٦-	٣.٣-	١+	٤.٨+	٧.٣+	٨.٧+	٧+	٦.١+	٢.٢+	٣.٣-	٧.٧-	٣٧٨.٨-	١١٤٢.٤-
	الحرارة للمتجمعة	٢٧٥.٩-	١٨٤.٨-	١٠٢.٣-	٣٠+	١٤٨.٨+	٢١٩+	٢٦٩.٧+	٢١٧+	١٨٣+	٦٨.٢+	٩٩-	٢٣٨.٧-	١١٣٥.٧+	١١٤٢.٤-
	الحرارة المؤثرة	٧.٦	٩.٥	١٢.٥	١٦.٦	٢٠.١	٢٢.٩	٢٤.٥	٢٤.٣	٢٢.٢	١٨.٤	١٣	٩	٣٧٨.٨-	١١٤٢.٤-
	درجة - يوم	١٠.٧-	٨.٨-	٥.٨-	١.٧-	١.٨+	٤.٦+	٦.٢+	٦+	٣.٩+	٠.١+	٥.٣-	٩.٣-	٣٧٨.٨-	١١٤٢.٤-
	الحرارة للمتجمعة	٣٣١.٧-	٢٤٦.٤-	١٧٩.٨-	٥١-	٥٥.٨+	١٣٨+	١٩٢.٢+	١٨٦+	١١٧-	٣.١+	١٥٩-	٧٨٨.٣-	١٢٩٢.١+	١١٤٢.٤-
	الحرارة المؤثرة	١٠.٨	١٣	١٦.٢	٢٠.٦	٢٤.٥	٢٦.٩	٢٨.٢	٢٧.٨	٢٥.٨	٢٢	١٦.٨	١٢.١	٣٧٨.٨-	١١٤٢.٤-
درجة - يوم	٧.٥-	٥.٣-	٢.١-	٢.٣+	١.٢+	٨.٦+	٩.٩+	٩.٥+	٧.٥+	٣.٧+	١.٥-	٦.٢-	٣٧٨.٨-	١١٤٢.٤-	
الحرارة للمتجمعة	٢٣٢.٥-	١٤٨.٤-	٦٥.١-	٦٩+	١٩٢.٢+	٣٥٨+	٣٠١.٩+	٢٤٤.٥+	٢٥٤+	١١٤.٧+	٤٥-	١٩٢.٢-	١٤٦٠.٣+	١١٤٢.٤-	
الحي															

## جدول ( ٣ )

المعدلات الشهرية و السنوية لوحدة درجة - يوم و الحرارة المتجمعة ( بالمتوي ) دون او فوق العتبة الحرارية في المحطات المناخية المشمولة بالدراسة

المحطة	المتغيرات	ك	هـ	شباط	آذار	نيسان	مايس	حزيران	تموز	آب	أيلول	ت	ث	ك	المجموع السنوي	فارق العتبة
النجيب	معدل الحرارة المؤثرة	٩	١١.٤	١٤.٧	١٩	٢٢.٢	٢٤.٧	٢٦	٢٥.٨	٢٣.٧	٢٠	١٤.٦	١٠.٢	١٠.٢	٢١.٠-	٢٣.٣+
	معدل درجة يوم	٩.٣-	٦.٩-	٣.٦-	٠.٧+	٣.٩+	٦.٤+	٧.٧+	٧.٥+	٥.٤+	١.٧+	٣.٧-	٨.١-	٢١.٠-	٢١.٠-	٢٣.٣+
النجف	الحرارة المتجمعة	٨٨٨.٣-	١٩٣.٢-	١١١.٦-	٢١+	١٢٠.٩+	١٩٢+	٢٣٨.٧+	٢٣٢.٥+	١٢٢+	٥٢.٧+	١١١-	١١١-	٢٥١.١-	٩٥٥.٢-	١٠.١٩,٨
	درجة - يوم	٨-	٥.٦-	٢.٢-	٢+	٥.٩+	٨.٣+	٩.٧+	٩.٣+	٧.٤+	٢.٤+	٢.٨-	٦.٨-	٢٤.٦-	٤٦+	٤٦+
الديوانية	الحرارة المتجمعة	٢٤٨-	١٥٦.٨-	٦٨.٢-	٦٠+	١٨٧٩+	٢٤٤+	٣٠٠.٧+	٢٨٨.٣+	٢٢٢+	١٠٥.٤+	٦٠-	١١٠.٨-	٢١٠.٨-	٧٤٣.٨-	١٤٠.٨,٣
	درجة - يوم	٧.٨-	٥.٥-	٢.٢-	٢.١+	٥.٨+	٨.١+	٩.٣+	٩+	٧+	٣.٤+	٢-	٦.٥-	٢٤-	٤٤.٧+	٤٤.٧+
العمارة	الحرارة المؤثرة	١٠.١	١٢.٨	١٦.٢	٢١.١	٢٥.١	٢٧.٢	٢٨.٧	٢٨.٢	٢٦.٢	٢٢.١	١٦.٧	١٢	١٢	٧٢٥.٥-	١٣٦.٨,٥
	درجة - يوم	٧.٧-	٥.٥-	٢.١-	٢.٨+	٦.٨+	٨.٩+	١٠.٤+	٩.٩+	٧.٩+	٣.٨+	١.٦-	٦.٣-	٢٣.٢-	٥٠.٥+	٥٠.٥+
العمارة	الحرارة المتجمعة	٢٣٨.٧-	١٥٤-	٦٥.١-	٨٤+	٢١٠.٨+	٢١٧+	٣٢٢.٤+	٣٠.٦.٩+	٢٣٧+	١١٧.٨+	٤٨-	١٩٥.٣-	٧٠.١.١-	١٥٤٥.٩	١٥٤٥.٩

## جدول ( ٢ )

المعدلات الشهرية و السنوية لدرجة حرارة وحدة درجة - يوم و الحرارة المتجمدة ( بالمتري ) دون او فوق النقطة الحرارية في المحطات المناخية المشمولة بالدراسة

المحطة	المتغيرات	ك	ل	م	نيسان	مايس	حزيران	تموز	اب	ايلول	ت	ت	ك	المجموع السنوي	فروق
السماوة	معدل الحرارة المؤثرة	١٠.٧	١٢.٩	٢٠.٨	٢٤.٥	٢١.٦	٢٨	٢٧.٨	٢٥.٨	٢١.٨	١٦.٥	١٢.٢			
	معدل درجة يوم	٧.٦-	٥.٤-	٢.٥+	١.٢+	٨.٣+	٩.٧+	٩.٥+	٧.٥+	٣.٥+	١.٨-	٦.١-	٢٢.٨-	٤٧.٢+	
الناصرية	معدل الحرارة المتجمدة	٢٣٥.٦-	١٥١.٢-	٥٨.٩-	٧٥+	١٢٢.٢+	٢٤٩+	٢٠.٧+	٢٤٤.٥+	٢٢٥+	١٠٨.٥+	٥٤-	١٨٩.١-	٦٨٨.٨-	١٤٤٤.٩+
	معدل درجة - يوم	٧.١-	٤.٩-	١.٥-	٢.٧+	٦.٦+	٨.٦+	٩.٧+	٩.٤+	٧.٦+	٤+	١.٢-	٥.٨-	٢٠.٥-	٤٨.٦+
البصرة	الحرارة المؤثرة	١٢	١٤.١	٢١.٨	٢٥.٨	٢٧.٨	٢٨.٧	٢٦.٦	٢٣	٢٦.٦	١٧.٨	١٣.٢			
	درجة - يوم	٦.٣-	٤.٢-	١.٧-	٩.٥+	١٠.٢+	٨.٣+	٤.٧+	٤.٧+	٠.٥-	٥.١-	١٦.٨-	٥٤.١+	١٦٥٥.٨+	١١٥٥.٨+
		١٩٥.٣-	١١٧.٦-	٢١.٧-	٢٣٧.٥+	٧٨٥+	٣٢٢.٤+	٣١٦.٢+	٢٤٩+	١٥٨.١-	١٥٨.١-	٥.٧٧-	١٦٥٥.٨+		

الجدول من عمل الباحثين بالاعتماد على البيانات الواردة في جدول ( ١ )

حتى نهاية شهر نيسان في حين تستمر فترة التبريد من شهر مايس حتى نهاية شهر تشرين الاول .

٢ - بلغ مقدار درجات الحرارة المتجمعة دون درجة العتبة الحرارية في المحطات المناخية التي تزيد فيها فترة التدفئة عن فترة التبريد او تتساوى معها ( صلاح الدين ، السليمانية ، زاخو ، الموصل ، سنجار ، كركوك ، الرطبة ، حديثة ) ( - ١٠٧٩٤.١ م ) وهو يفوق مقدار درجات الحرارة التي تجاوزت العتبة الحرارية ( + ٦٨٣٢.٤ م ) أي ان الحاجة الى التدفئة في المحطات انفة الذكر اكثر من الحاجة الى التبريد بمقدار ( - ٣٦٩١.٧ م ) ويحدث العكس في بقية المحطات المناخية التي تزيد فيها فترة التبريد عن فترة التدفئة، حيث بلغ مقدار درجات الحرارة المتجمعة دون العتبة فيها ( - ٨٣٨٢.٩ م ) ، في حين بلغ مقدار درجات الحرارة المتجمعة فوق العتبة الحرارية ( + ١٥٠٠٢.٤ م ) ، وهذا يعني ان الحاجة الى التبريد في تلك المحطات اكثر من الحاجة الى التدفئة بمقدار ( + ٦٦١٩.٥ م ) .

يقل معدل درجات الحرارة المتجمعة التي تزيد من درجة العتبة الحرارية والتي ينبغي تخفيضها باستخدام وسائل التبريد المختلفة كلما تقدمنا من جنوب القطر الى شماله ومن شرقه الى غربه . اذ بلغت تلك المعدلات ذروتها في كل من المحطات الجنوبية البصرة ، العمارة ، الناصرية ( + ١٦٥٥.٨ ، + ١٥٤٥.٦ ، + ١٤٨٧.٧ م ) على التوالي ، وتتندى تلك القيم في المحطات الشمالية ، حيث بلغت في كل من زاخو ، السليمانية ، صلاح الدين ( + ٨٢٥.١ ، + ٧١٣.٥ ، + ٥٦٠.٥ م ) على التوالي ، وبلغت في محطة خانقين الواقعة في الشرق ( + ١٢٣١.٨ م ) في حين بلغت في كل من محطتي حديثة والرطبة الواقعتين في الغرب ( + ٩٨٣.٣ ، + ٦٩٢.١ م ) على الترتيب . مما يدل على ان هناك توافقاً بينها وبين انخفاض درجات الحرارة كلما تقدمنا نحو الاتجاهين السابقين .

ولغرض توزيع تلك المعدلات في مناطق العراق المختلفة فقد تم تحويلها الى قيم مكانية مقاسة بالدرجات المعيارية ، اذ يتبين من الشكل ( ٥ ) ان كل من محطات البصرة ، العمارة ، الناصرية ، الحي قد احتلت المرتبة الاولى بقيم مكانية مقدارها ( + ١.٦٣ ، + ١.٢٧ ، + ١.٠٩ ، + ١ ) درجة معيارية فوق المعدل وعلى التتابع . في حين احتلت

شكل ( ٥ )






كل من محطات السماوة ، النجف ، الديوانية ، بيجي ، خانقين ، المرتبة الثانية بقيم مكانية مقدارها ( + ٠.٩٨ ، + ٠.٨٣ ، + ٠.٧١ ، + ٠.٣٠ ، + ٠.٢٧ ) درجة معيارية فوق المعدل وعلى التوالي . واحتلت كل من محطات بغداد ، كركوك ، النخيب ، الموصل ، حديثة ، سنجار ، المرتبة الثالثة بقيم مكانية مقدارها ( - ٠.٠٣ ، - ٠.٠٦ ، - ٠.٤١ ، - ٠.٥١ ، - ٠.٥٢ ، - ٠.٦٢ ) درجة معيارية دون المعدل وعلى التناظر ، ويتدنى مقدار الحاجة الى التبريد في كل من محطات زاخو ، السليمانية ، الرطبة ، صلاح الدين التي احتلت المرتبة الرابعة بقيم مكانية مقدارها ( \_ ١.١٩ ، \_ ١.٣٨ ، \_ ١.٤٦ ، \_ ١.٨٩ ) درجة معيارية دون المعدل وعلى التوالي .

اما بالنسبة لمعدل درجات الحرارة المتجمعة التي تقل عن درجة العتبة الحرارية التي ينبغي زيادتها باستخدام وسائل التدفئة المختلفة ، فهو يقل كلما تقدمنا من شمال العراق الى جنوبه ومن غربه الى شرقه اذ بلغت تلك المعدلات في كل من المحطات الشمالية صلاح الدين ، السليمانية ، زاخو ، الموصل ( \_ ١٨٢٠.٤ ، \_ ١٦١١.٣ ، \_ ١٣٦٨.٤ ، \_ ١٣١٩.٤ م ) على الترتيب . بينما بلغ مقدارها في كل من المحطات الجنوبية العمارة ، الناصرية ، البصرة ( \_ ٧٠١.١ ، \_ ٦١٩.٦ ، \_ ٥٠٧.٧ م ) على التوالي . وبلغت في كل من محطتي الرطبة وحديثة ( \_ ١٢٥٦.٢ ، \_ ١١٤٢.٤ م ) على الترتيب في حين بلغت في محطة خانقين ( \_ ٨٩٣.٤ م ) . وهذا يتفق مع ارتفاع درجات الحرارة كلما تقدمنا نحو الاتجاهين المذكورين .

ويوضح الشكل ( ٦ ) التباين المكاني لتلك المعدلات في العراق بعد تحويلها الى قيم مكانية مقاسة بالدرجات المعيارية حيث احتلت كل من محطات صلاح الدين ، السليمانية ، زاخو المرتبة الاولى بقيم مكانية مقدارها ( + ٢.٣ ، + ١.٧ ، + ١.٠٢ ) درجة معيارية فوق المعدل وعلى التتابع . في حين احتلت كل من محطات الموصل ، سنجار ، الرطبة ، حديثة المرتبة الثانية بقيم مكانية مقدارها ( + ٠.٧٨ ، + ٠.٨٩ ، + ٠.٧ ) درجة معيارية فوق المعدل وعلى التوالي . واحتلت كل من محطات ( كركوك ، بيجي ، النخيب ، خانقين ، النجف ، الديوانية ، العمارة ، السماوة ، الحي المرتبة الثالثة بقيم مكانية مقدارها ( \_ ٠.٠٢ ، \_ ٠.١٣ ، \_ ٠.١٥ ، \_ ٠.٢٩ )

شكل ( ٦ )

التوزيع المكاني لمقيم درهمايات المزارع النجفية من حول شهر المقدسة في العراق

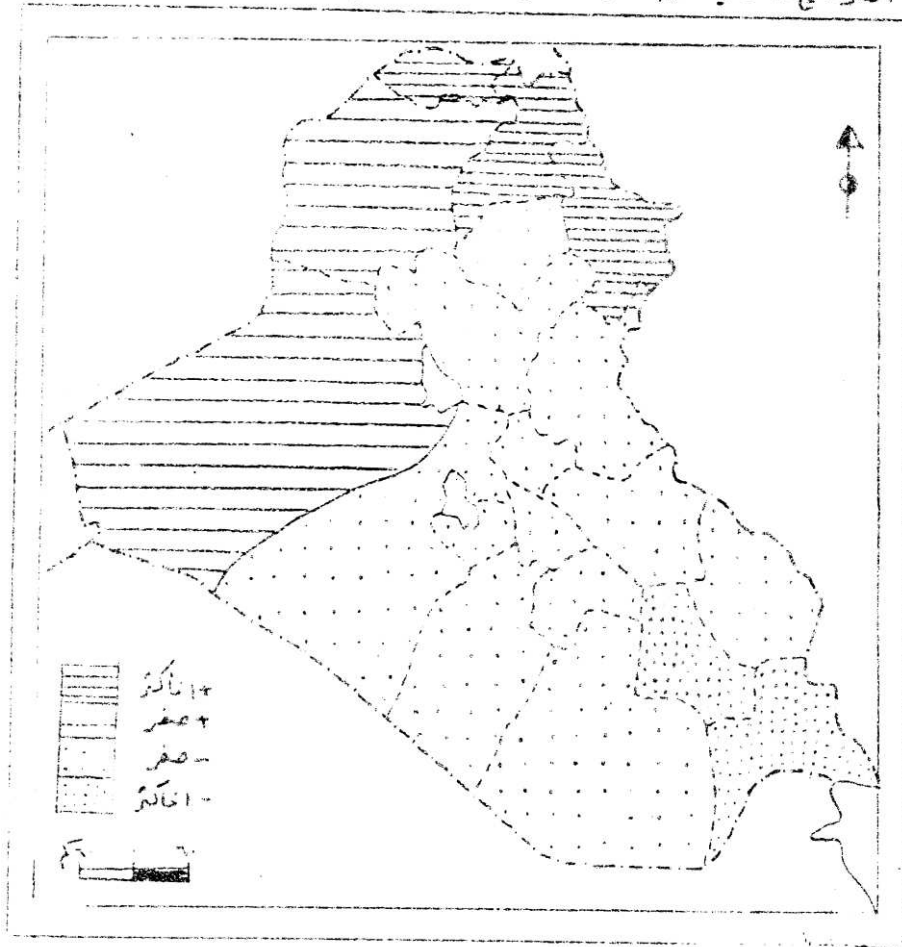

٠.٣٣ ، - ٠.٧٧ ، \_ ٠.٨٢ ، \_ ٠.٨٩ ، \_ ٠.٩٣ ، \_ ٠.٩٤ ) درجة معيارية دون المعدل وعلى الترتيب ، وتتندى تلك القيم في محطتي البصرة والناصرية اللتين احتلتا المرتبة الرابعة بقيم مكانية مقدارها ( \_ ١.١ ، \_ ١.٤ ) درجة معيارية دون المعدل .

٤ - بلغ المجموع الكلي لدرجات الحرارة المتجمعة اللازمة للتدفئة والتبريد في جميع المحطات المناخية المشمولة بالدراسة ( ٤١٠١١.٨ م ) حيث بلغ مقدار درجات الحرارة اللازمة للتدفئة ( - ١٩١٧٧ م ) وتشكل نسبة ( ٤٦.٨ % ) من المجموع الكلي . بينما بلغ مقدار درجات الحرارة المتجمعة التي ينبغي تخفيضها لغرض التبريد ( + ٢١٨٣٤.٨ م ) وبنسبة ( ٥٣.٢ % ) من المجموع الكلي . وتحل اشهر الشتاء ( كانون الاول والثاني وشباط ) الحد الاعلى في مقدار درجات الحرارة المتجمعة اللازمة للتدفئة ، اذ بلغ مجموعها خلال تلك الاشهر ولجميع المحطات ( \_ ١٤٣١٦.٣ م ) ويشكل هذا المقدار نسبة ( ٧٤.٧ % ) من المجموع الكلي لدرجات الحرارة المتجمعة اللازمة للتدفئة . وتحل اشهر الصيف ( حزيران وتموز واب ) الحد الاعلى في مقدار درجات الحرارة المتجمعة فوق العتبة الحرارية والتي تتطلب استخدام وسائل التبريد المختلفة لتخفيضها ، حيث بلغ مجموعها خلال تلك الاشهر وعموم المحطات المناخية ( + ١٤٠٣١.٤ م ) وبنسبة ( ٦٤.٣ % ) من المجموع الكلي لدرجات الحرارة المتجمعة خلال اشهر التبريد . ولما كانت التدفئة تحتاج الى استخدام وسائل مختلفة كالمدايف النفطية والغازية فضلاً عن الكهربائية ، فان الطلب على الطاقة الكهربائية للغرض المذكور يكون قليلاً نسبياً خلال فترة التدفئة . ويحدث العكس في حالة تخفيض درجات الحرارة المتجمعة التي تتجاوز دارجة العتبة الحرارية عن طريق استخدام وسائل التبريد المختلفة كالمراوح الهوائية ، ومبردات الهواء ، والمكيفات وهي اجهزة كهربائية النوع مما يؤدي الى زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية في عموم القطر ولا سيما في المحافظات الجنوبية التي تستمر فيها فترة التبريد لسبعة اشهر متتالية فضلاً عن ارتفاع مقدار درجات الحرارة المتجمعة في تلك المحافظات والتي ينبغي تخفيضها الى الحدود التي يشعر بها الانسان بالراحة .

### الخلاصة :

تبين من البحث ان احساس الانسان ببرودة الجو او حرارته داخل المباني يتوقف على مقدار درجة الحرارة المؤثرة الناجمة عن التأثير المشترك لمقدار درجة حرارة الهواء الجاف والرطوبة النسبية . وان تلك المتغيرات تتباين فصلياً ومكانياً في العراق ، مما ينجم عنها تباين مكاني في طول فترتي التدفئة والتبريد حيث تزداد فترة التبريد كلما تقدمنا من شمال القطر الى جنوبه ، بينما تقل فترة التدفئة بالاتجاه ذاته .

كما تبين ان هناك تبايناً مكانياً في مقدار درجات الحرارة المتجمعة خلال الفترتين في اعلاه ، فدرجات الحرارة المتجمعة خلال فترة التدفئة تقل كلما تقدمنا من شمال القطر الى جنوبه ومن غربه الى شرقه ، وتصل الى ادنى قيم لها في المحافظات الجنوبية . اما درجات الحرارة المتجمعة خلال فترة التبريد فانها تزداد بنفس الاتجاهين المذكورين ، وتصل الى اعلى قيم لها في المحافظات الجنوبية ، مما يؤدي الى زيادة الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية في تلك المحافظات لغرض التبريد .

### المصادر

- ١- الراوي ، عادل سعيد وقصي عبد المجيد السامرائي ، المناخ التطبيقي ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل ، ١٩٩٠ .
- ٢- صفر ، محمود عزو ، المناخ والحياة ، الادارة العامة للطيران المدني ، ادارة الارصاد الجوية ، الكويت ، ١٩٨٤ .
- ٣- الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية ، قسم المناخ ، نشرة ١٧ ، بغداد ، ١٩٨٥ .
- ٤- \_\_\_\_\_ ، نشرة ١٨ ، بغداد ١٩٩٤ .
- ٥- \_\_\_\_\_ ، اطلس مناخ العراق ، بغداد ، ١٩٨٩ .
- 6- Flach . , Human Bioclimatology , World Survey of Climatology , VO . 3 , New Yourk , 1981 .
- 7- Rudat , R . , Technical Climatology , World Survey of Climatology , VO . 3 , New Yourk , 1981 .